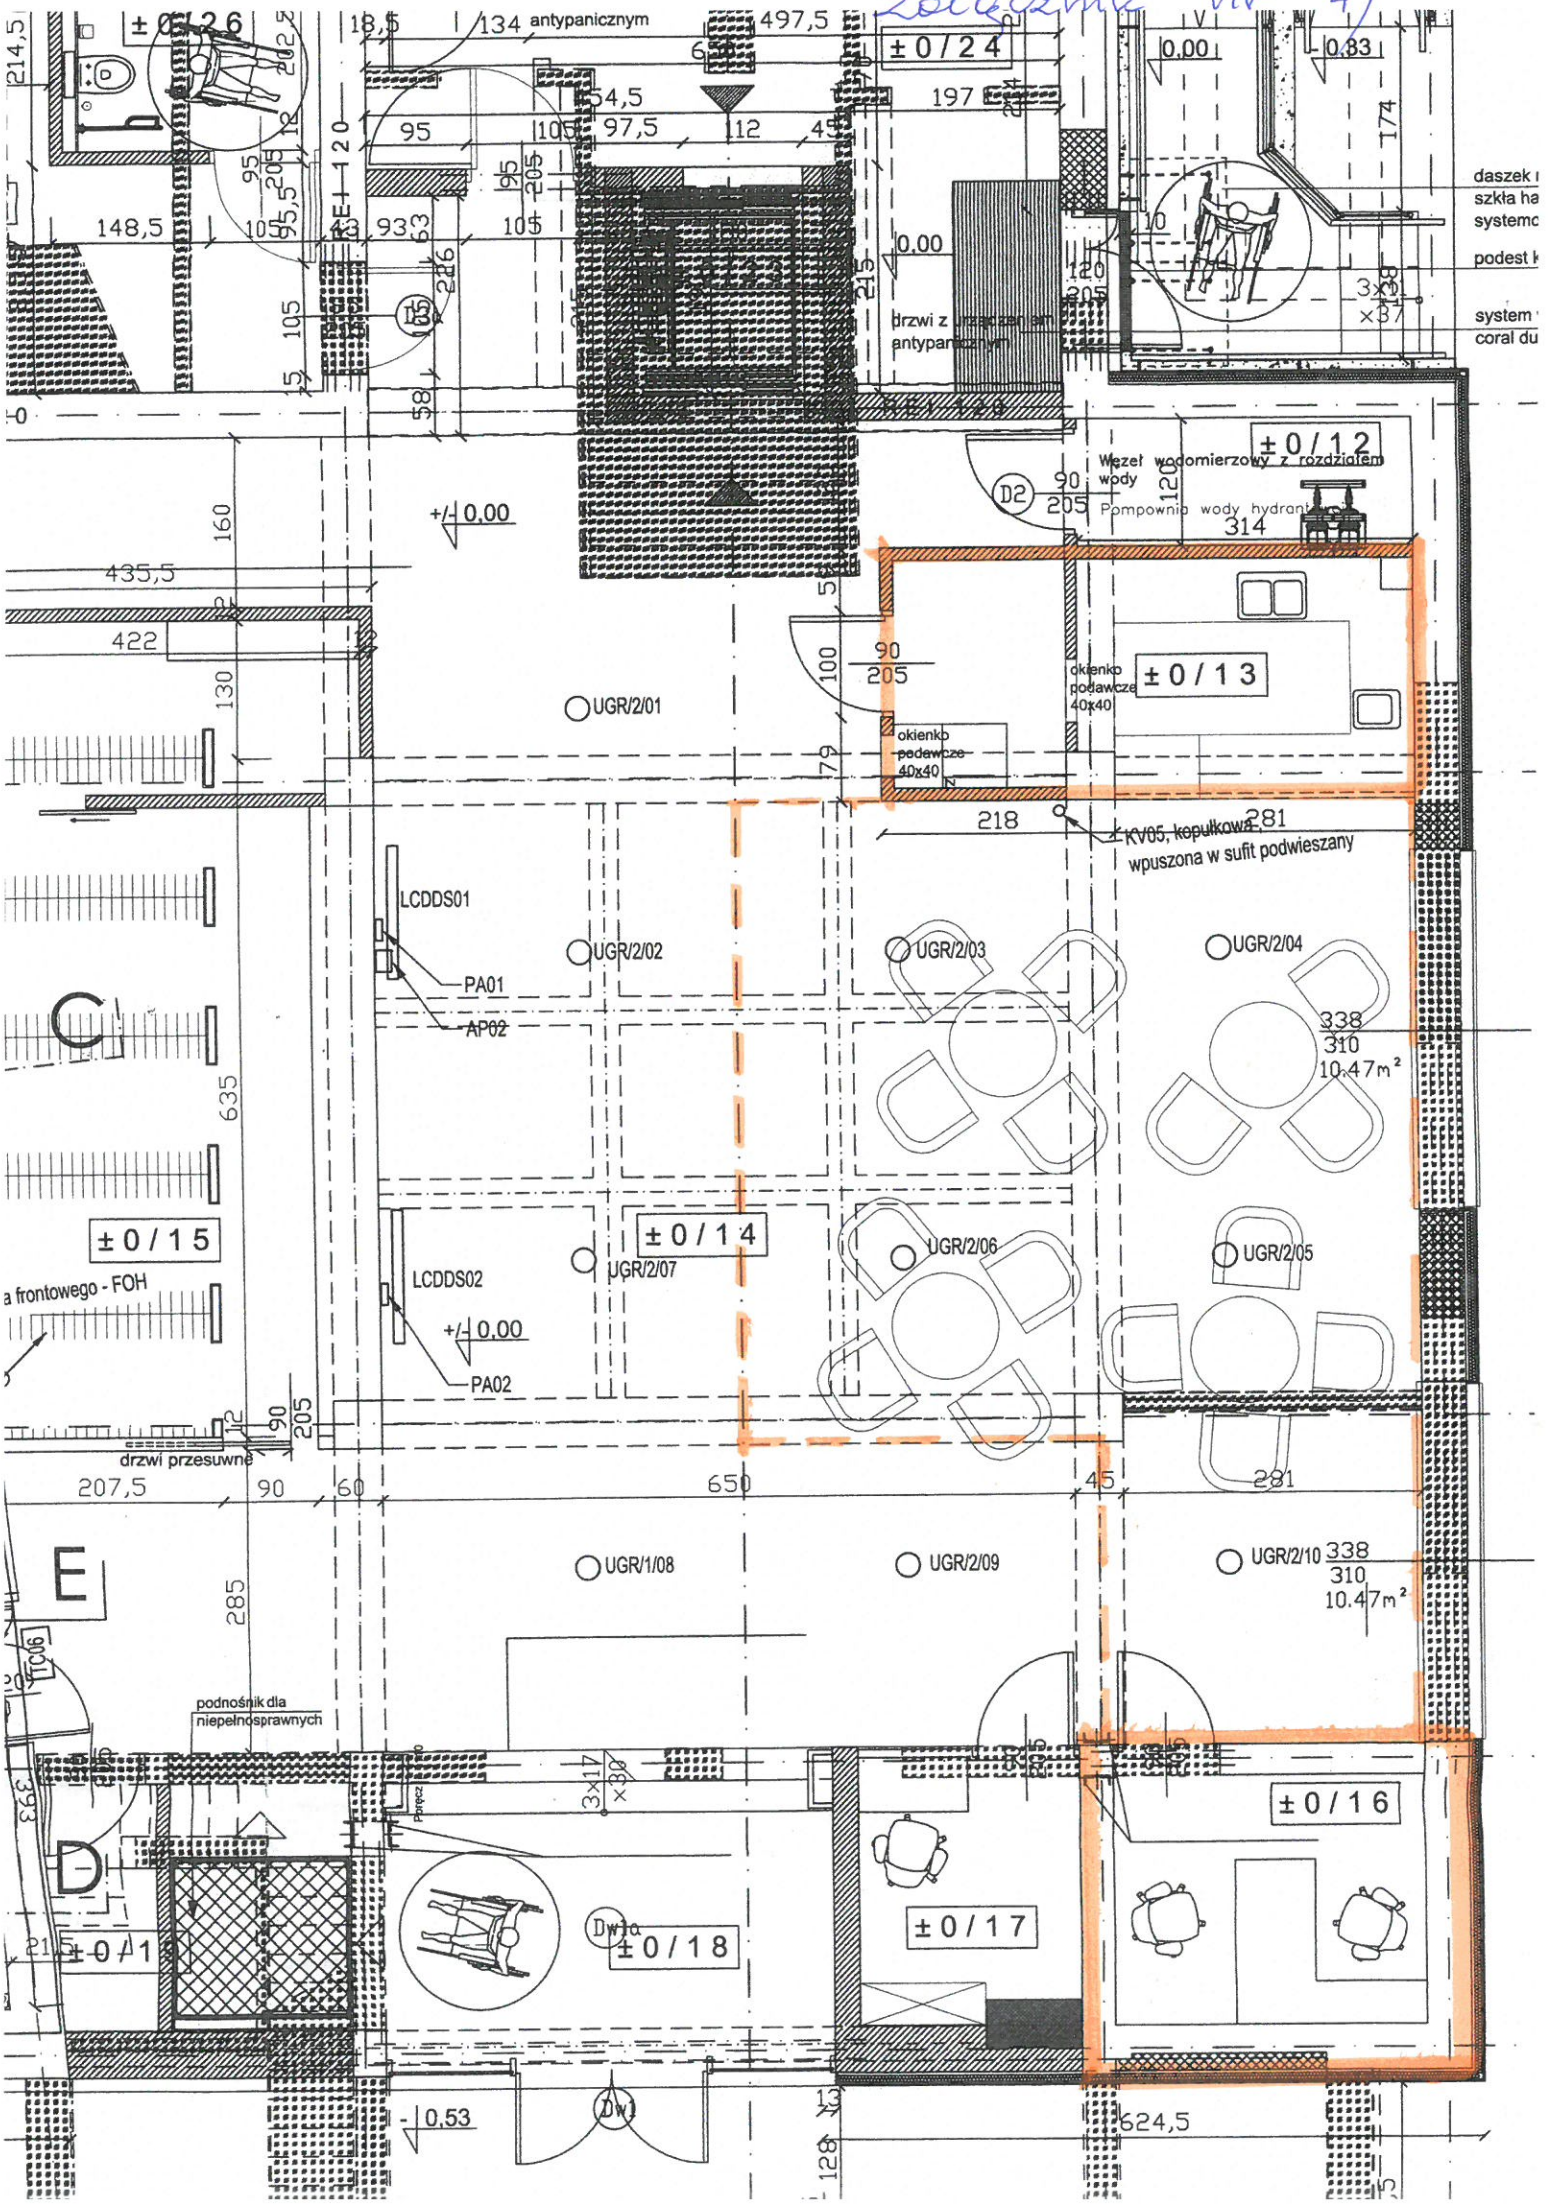
Załącznik nr 4)
±0/24
±0/12
±0/13
±0/14
±0/15
±0/16
±0/17
±0/18
±0/1
antypanicznym
drzwi z urządzeniem antypanicznym
Węzeł wodomierzowy z rozdziałem wody
Pompownia wody hydrant
okienko podawcze 40x40
KV05, kopułkowa wpuszczona w sufit podwieszany
UGR/2/01
UGR/2/02
UGR/2/03
UGR/2/04
UGR/2/05
UGR/2/06
UGR/2/07
UGR/2/09
UGR/2/10
UGR/1/08
LCDDS01
LCDDS02
PA01
PA02
drzwi przesuwne
podnośnik dla niepełnosprawnych
338
310
10.47m²
C
D
E
+/- 0.00
-0.53

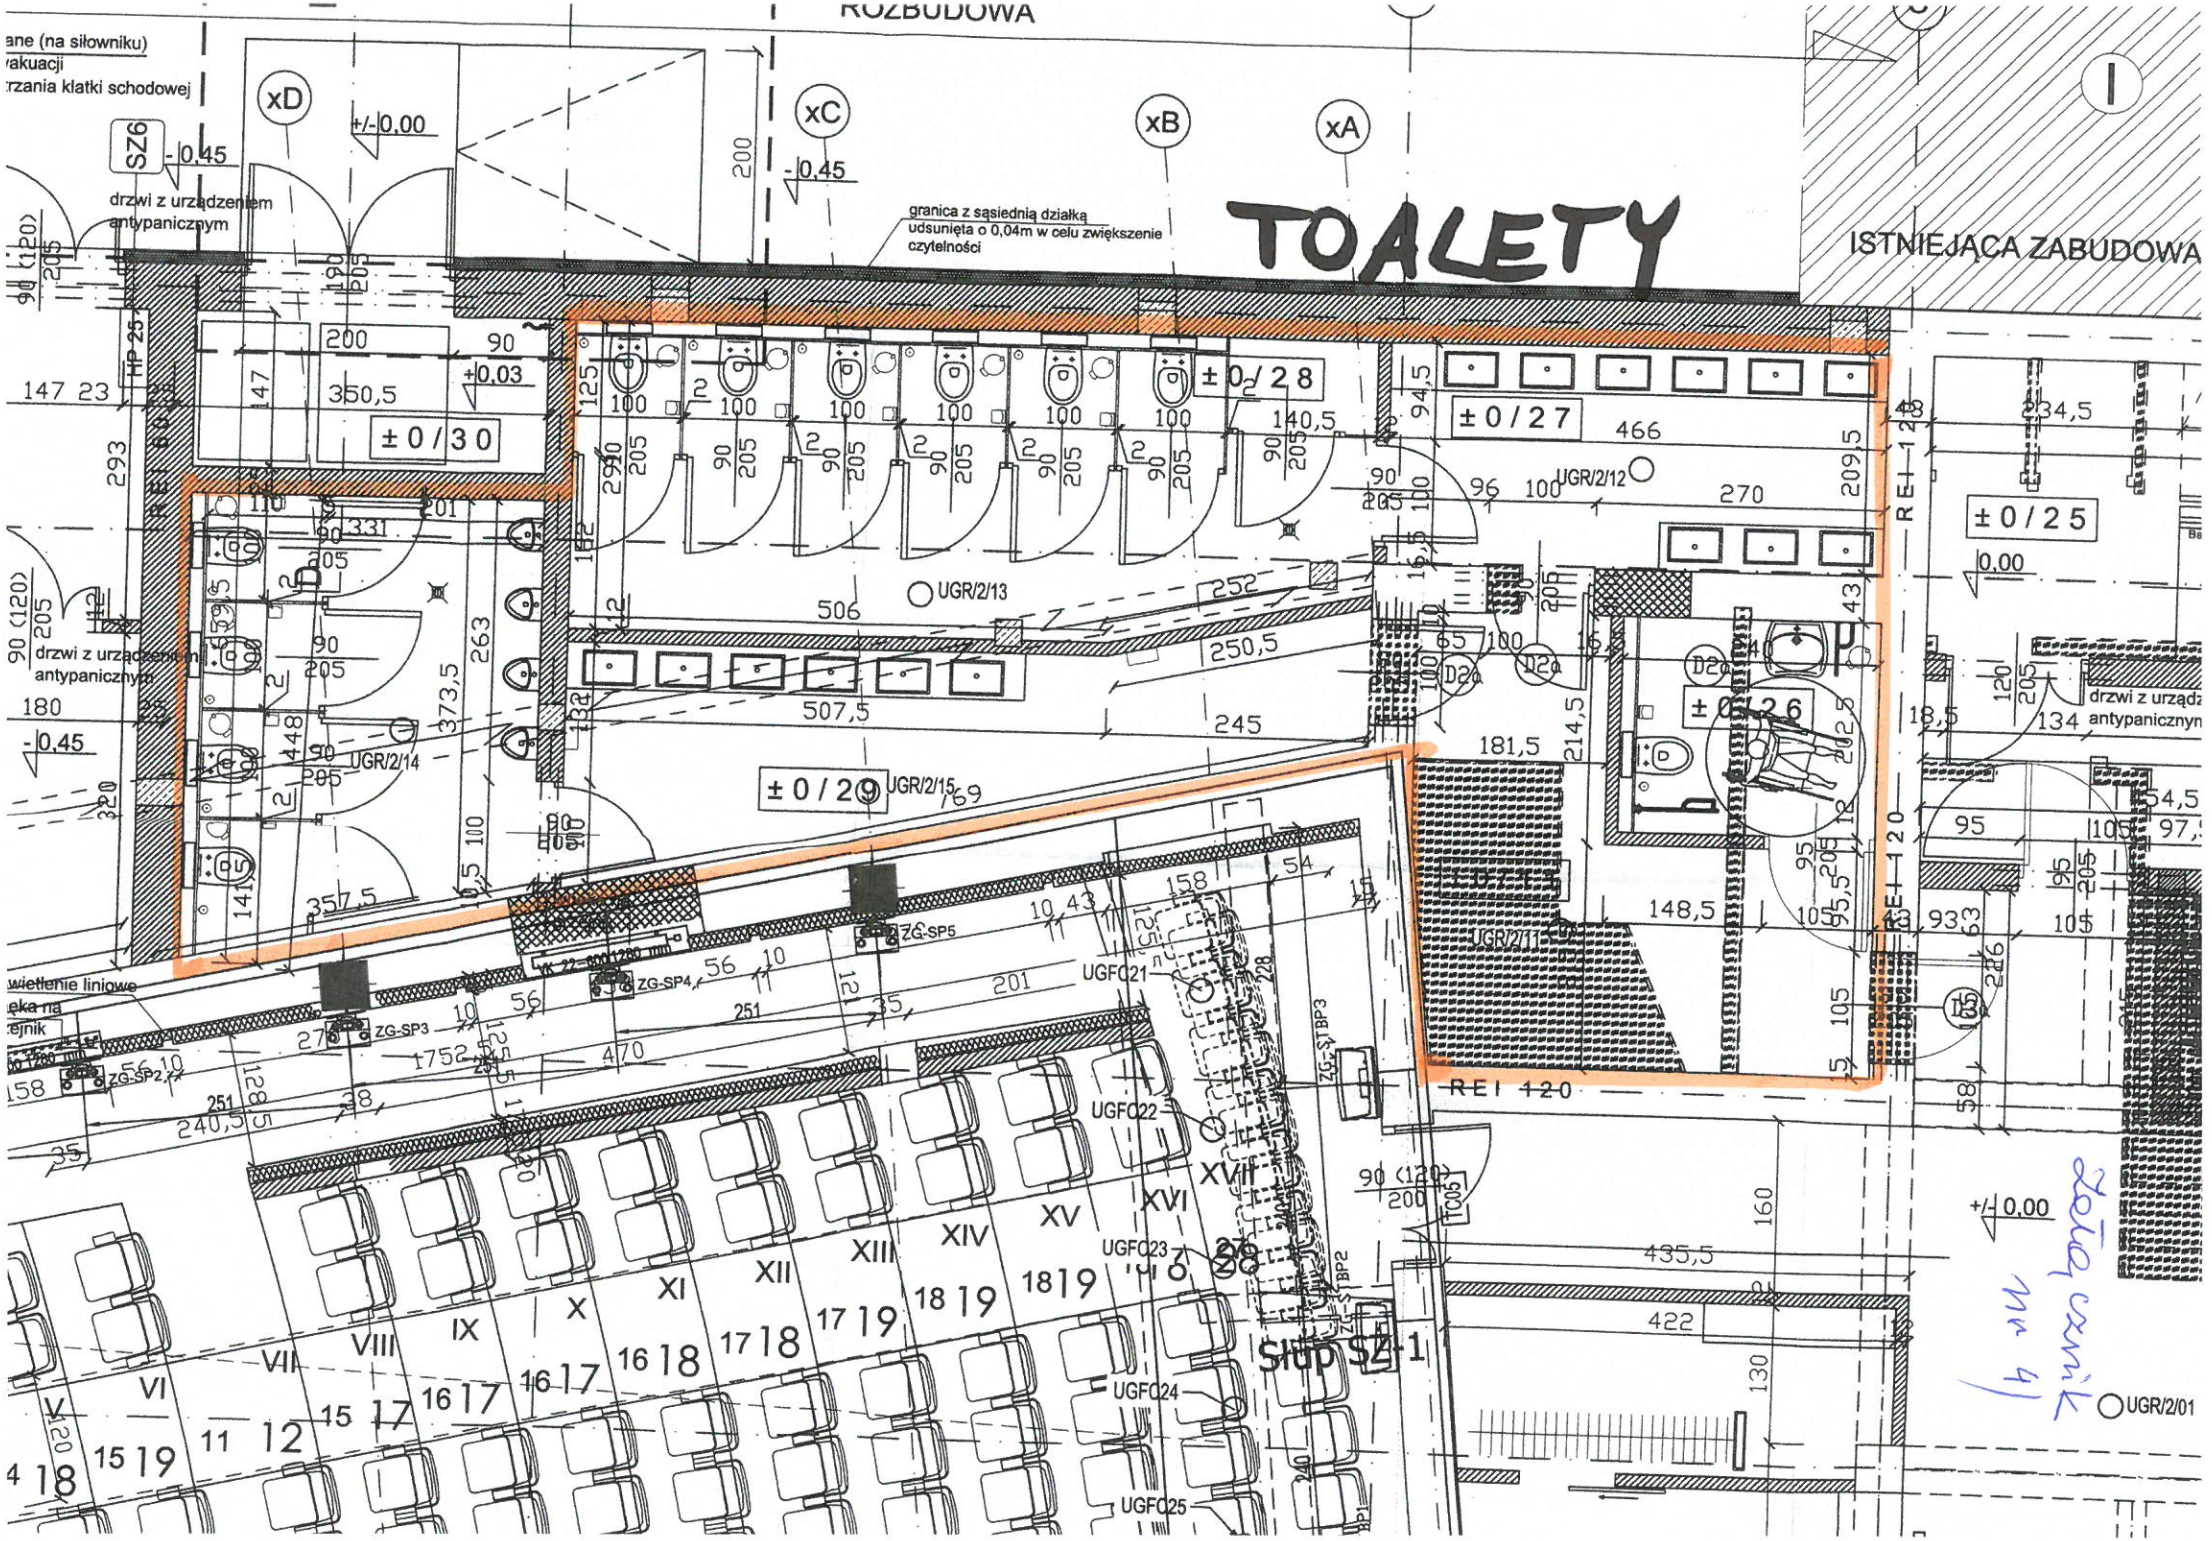
ROZBUDOWA
TOALETY
ISTNIEJĄCA ZABUDOWA
granica z sąsiednią działką
udsunięta o 0,04m w celu zwiększenie
czytelności
drzwi z urządzeniem
antypanicznym
SZ6
±0,00
-0,45
±0/30
±0/28
±0/27
±0/25
±0/26
±0/29
UGR/2/12
UGR/2/13
UGR/2/14
UGR/2/15
UGR/2/11
UGR/2/01
REI 120
UGFO21
UGFO22
UGFO23
UGFO24
UGFO25
Słup SZ-1
ZG-SP2
ZG-SP3
ZG-SP4
ZG-SP5
ZG-ST BP1
ZG-ST BP2
ZG-ST BP3
D20
D05
HP 25
Data canit